



S&P 500 INDEX grafico weekly

Aggiornamento del 16/11/13


L'accelerazione sopra 1730, massimo di settembre, sta alimentando l'estensione rialzista verso 1820/25, primo target di **in onda III** struttura di grado inferiore, partita sul minimo di **onda 4** a 1627. **Il rientro sotto 1729 e per conferma sotto 1709**, interromperà la fase rialzista. Si aprirà una fase di ribasso che formerà una correzione di grado minore se concluderà sopra i 1627 o di grado maggiore se concluderà sotto i 1627, invertendo il trend primario.



S&P 500 INDEX grafico daily


Aggiornamento del 16/11/13

L'avvenuta rottura di 1775 ha formalizzato la fine della breve correzione sulla chiusura del secondo ciclo mensile (T+2) sul minimo a 1746. **I target di onda 3 di cinque maggiore** sono in area 1825/40. **Il nuovo vincolo rialzista è 1746**. La tenuta di questo garantirà continuità alla fase rialzista; la rottura, invece, invertirà al ribasso il ciclo il trimestrale (T+3) e aprirà una fase correttiva che in ordine di tempo e prezzo sarà maggiore della precedente.

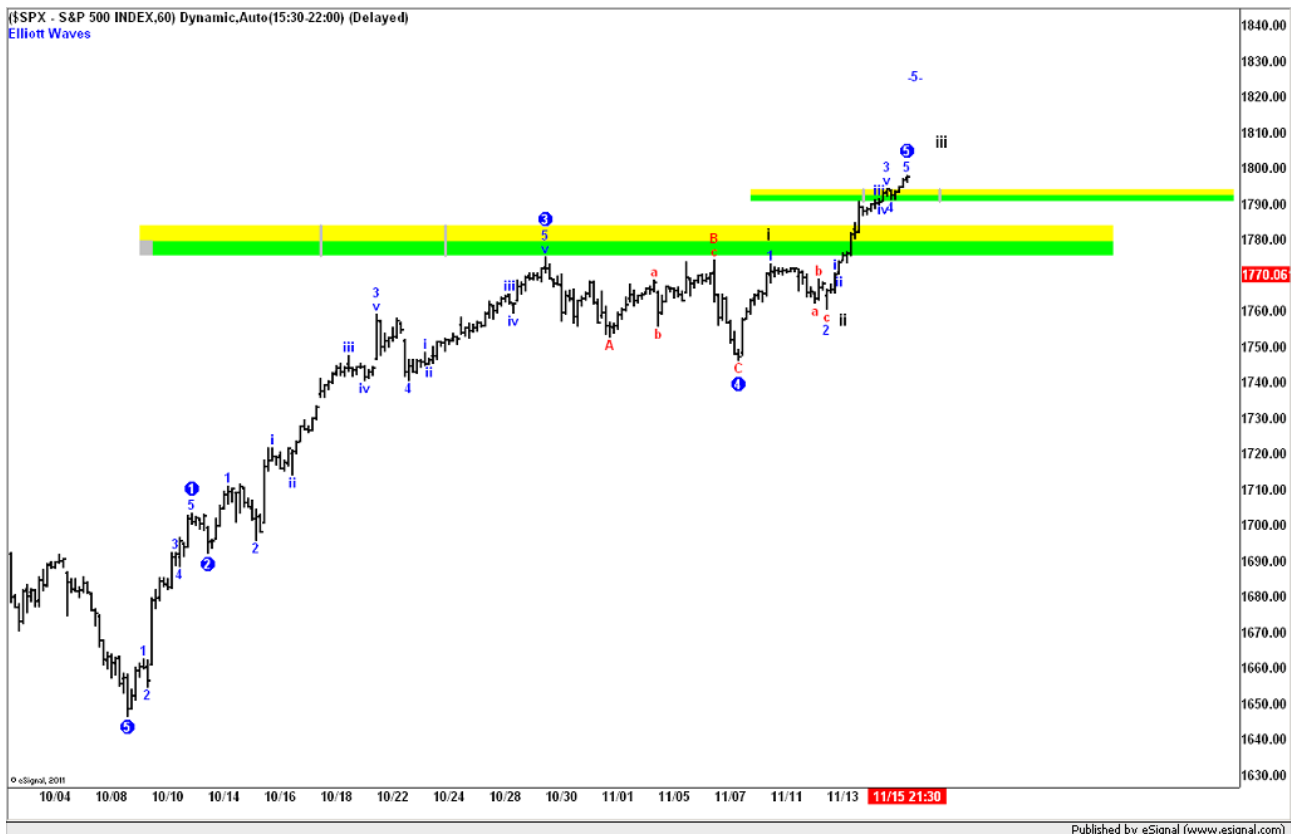


S&P Index Dicembre grafico orario

Superata la resistenza intermedi a1790 **onda iii** minore potrà estendere e raggiungere il primo target a 1800/805. **Sotto 1788** breve correzione a favore di **onda iv**. **Importante la tenuta di 1770/65.**

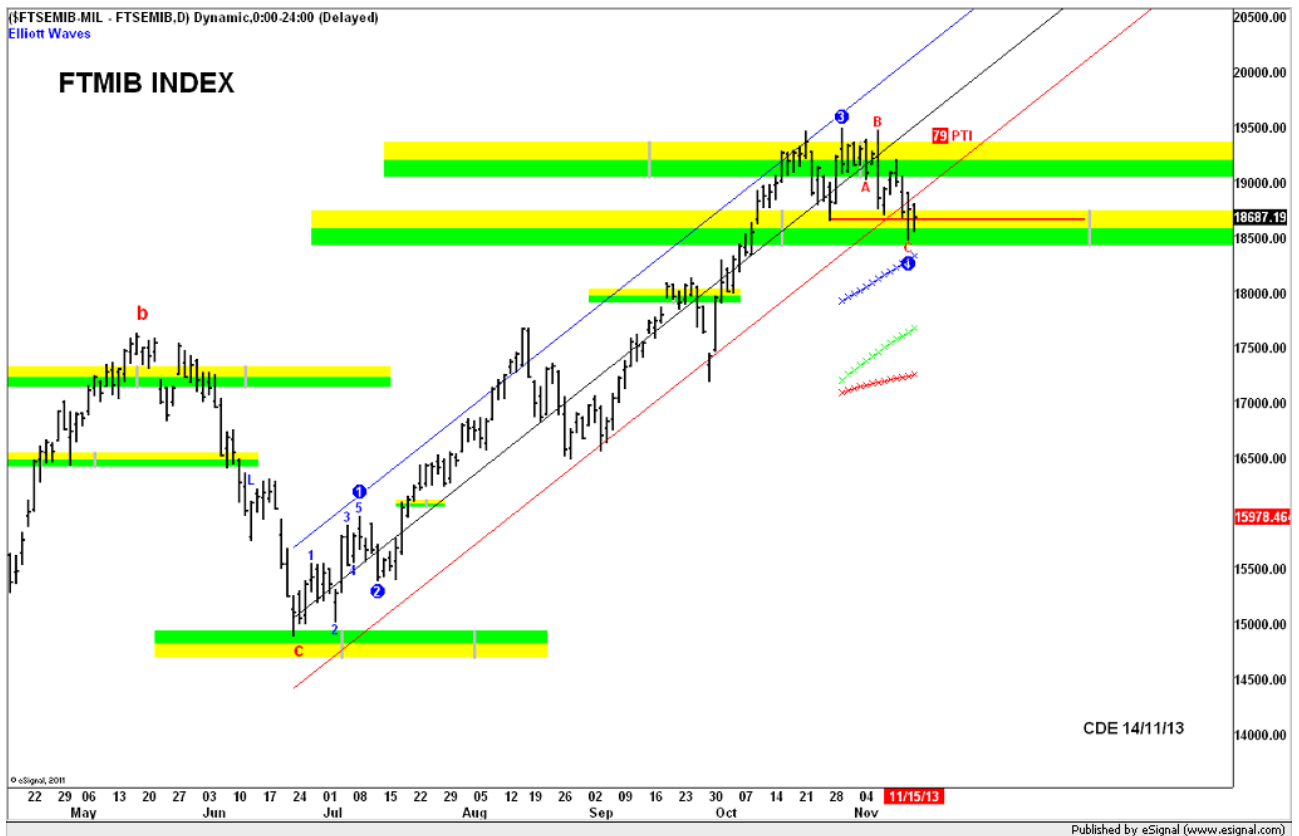

FTMIB INDEX

Con la rottura di 18670, minimo 28 ottobre, il trend entra in correzione e raggiunge la parte superiore del primo supporto tra 18600 e 18300. Il massimo dell'ottava appena conclusa 19220 è il punto di controllo della posizione ribassista, rimbalzi inferiori garantiranno la continuazione della fase correttiva in formazione di **onda quattro**. **Segnale di inversione sopra 19220**

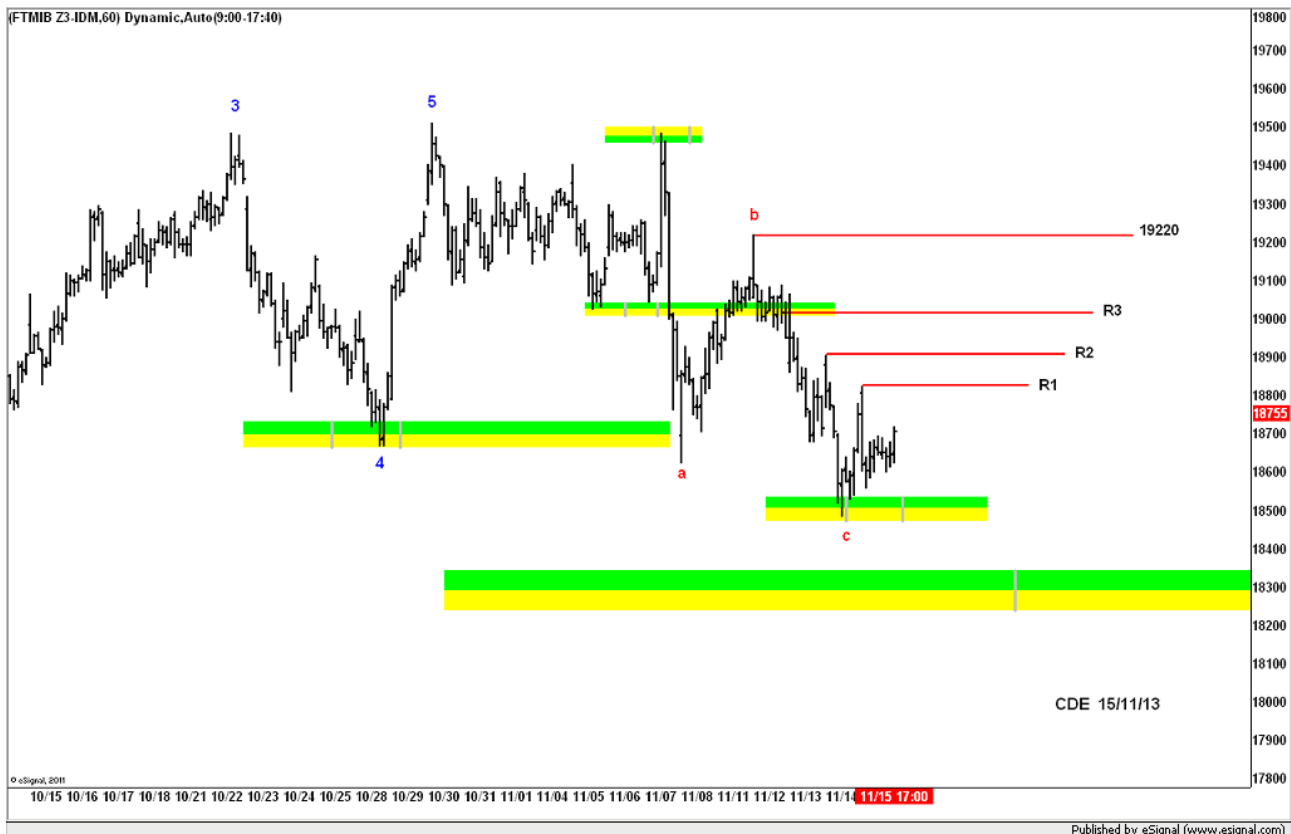

FIB Settembre grafico orario

La posizione dei ciclo mensile, bisettimanale e settimanale è ribassista, il trend è in fase correttiva e sta formando **onda quattro** sul trend primario (vedi chart daily). Sotto 18485 estensione del ribasso sui supporti a 18400 e 18300/250, soluzione che soddisfarà la chiusura del secondo ciclo settimanale partito da 18625 minimo di **onda a**. Il superamento di 18825 interromperà il ribasso, il ritorno sopra 18905 (R2) alimenterà il rimbalzo fino alle successiva resistenza a 19000/100. Sopra 19220 il segnale di inversione.